

WEINTEK IIOT LTD.

動作觸發物件

使用動作觸發物件操作物件的執行

工程檔案範例

目錄


1. 簡介與操作.....	1
2. 物件列表.....	2

1. 簡介與操作

簡介

[動作觸發] 物件適用於當滿足條件時，分批執行一系列的動作。在設定動作的階段，可以將動作分組。同一群組的動作會一起執行，執行完畢後才會執行下一組的動作。以下範例將介紹如何使用 [動作觸發] 物件。

操作

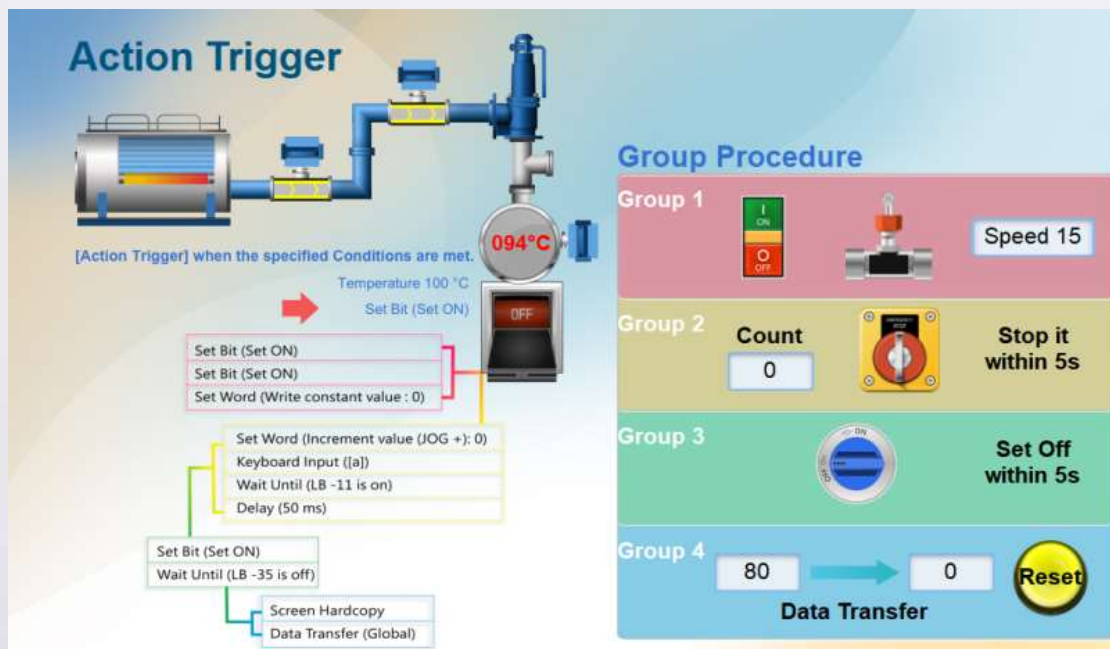

以下是具體的操作步驟：

1. 當溫度數值自動升溫直到 100°C，觸發群組 1 的動作。
2. 群組 1 的動作執行完畢，會自動進入群組 2 的動作。
3. 執行到群組 2 動作，需要在 5 秒內點擊群組 2 的 [緊急停止] 按鈕後，進入群組 3 的動作。
4. 執行到群組 3 動作，需要在 5 秒內點擊群組 3 的 [開關] 後，進入群組 4 的動作。
5. 點擊 [Reset] 按鈕，重新開始 [動作觸發]。

2. 物件列表

此範例所使用之物件皆列於下表，請依實際需要調整。

物件	描述
視窗 10	
多狀態設定	預設溫度為 80 度
多狀態設定	每 0.3 秒上升 1 度
多狀態設定	預設數值為 80
多狀態設定	預設速度為 15
流動塊	流動塊顯示
位元狀態指示燈	條件滿足後開關設定為 ON
數值	顯示目前溫度
動畫	顯示目前執行到的群組進度
位元狀態指示燈	開關設定為 ON
位元狀態指示燈	條件滿足後水閥設定為 ON
數值	群組 1 的速度值
數值	群組 2 的計數
位元切換開關	群組 2 的緊急開關按鈕
位元切換開關	群組 3 的關閉按鈕
數值	群組 4 的資料傳輸
多狀態指示燈	顯示目前執行到的群組進度
功能鍵	重置 [動作觸發]
背景物件	
動作觸發	全域：動作觸發物件