

WEINTEK IIOT LTD.

排程物件

動態設定排程時間

工程檔案範例

目錄


1. 簡介與操作	1
2. 物件列表	2

1. 簡介與操作

簡介

此範例介紹如何使用排程物件的動態設定，以達到線上隨時更新所需的排程設定與輸出結果。

操作

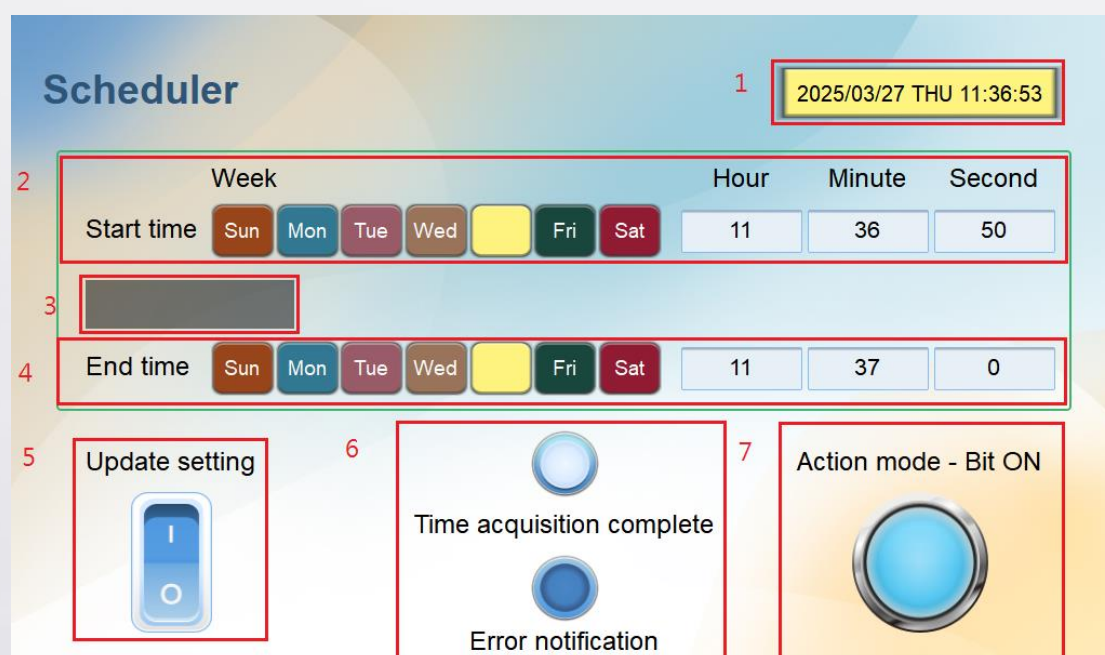

此範例是以“位元設為 ON”模式做為解說。以下是具體的操作步驟：

1. 查看畫面右上角的日期/時間物件以確認當前時間。
2. 在 Start time 區域設定欲觸發的時間。
3. 若需啟用結束時間，點選 Enable End time 按鈕。
4. 在 End time 區域設定欲結束的時間。
5. 完成時間設定後，點選 Update setting 按鈕以更新設定時間。
6. 查看 Time acquisition complete 與 Error notification 以確認設定狀態。
7. 等待輸出結果。

2. 物件列表

此範例所使用之物件皆列於下表，請依實際需要調整。

物件	描述
視窗 10	
日期/時間	顯示當前 HMI 的時間。
位元狀態指示燈	用於顯示模式輸出結果，與時間設定狀態。
位元狀態切換開關	用於設定星期，與啟用結束時間和更新時間設定。
數值物件	用於設定時間的時、分、秒。
背景物件	
排程	新增一個排程做為控制項目。